

Fjernvarmedeklaration 2024

08.01.2025



Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


100%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

GrønMindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

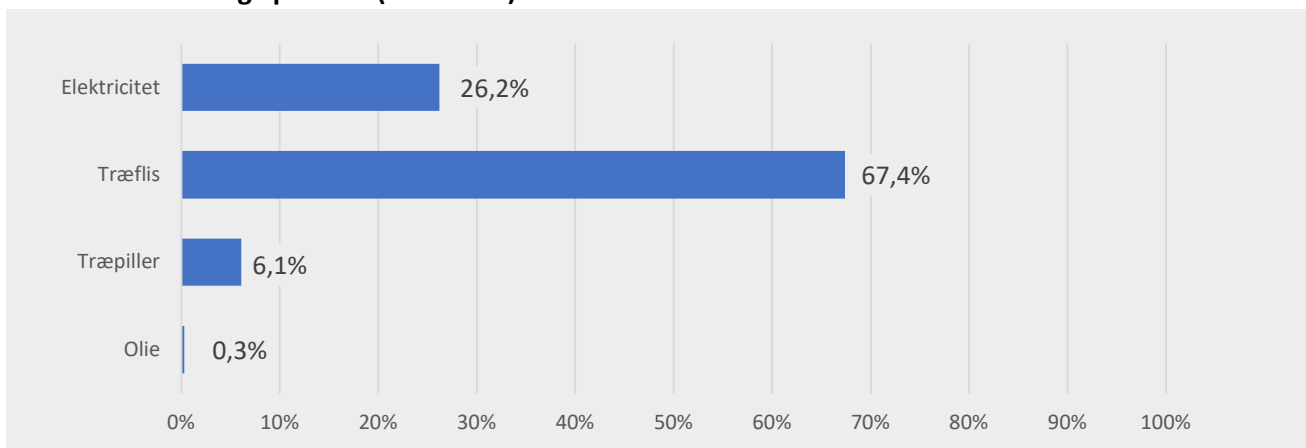

Miljødekларation

Emissioner til luft	Pr. GJ fjernvarme		Pr. kWh fjernvarme	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,45	kg/GJ	1,61	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	3,43	g/GJ	12,35	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,98	g/GJ	3,52	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	0,83	kg/GJ	2,97	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,47	g/GJ	8,88	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	74,79	g/GJ	269,24	mg/kWh
CO (Kulilte)	93,32	g/GJ	335,94	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	4,79	g/GJ	17,26	mg/kWh
Partikler (TSP)	2,59	g/GJ	9,34	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Selskab Assens Fjernvarme Distribution A/S
Adresse Stejlebjergvej 4
Postnr. 5610 Assens
Telefon 64711024
Mail post@assensfjernvarme.dk
CVR-nr. 40517898